



Modifier la température de refroidissement souhaitée



1 Modifier la température de refroidissement souhaitée

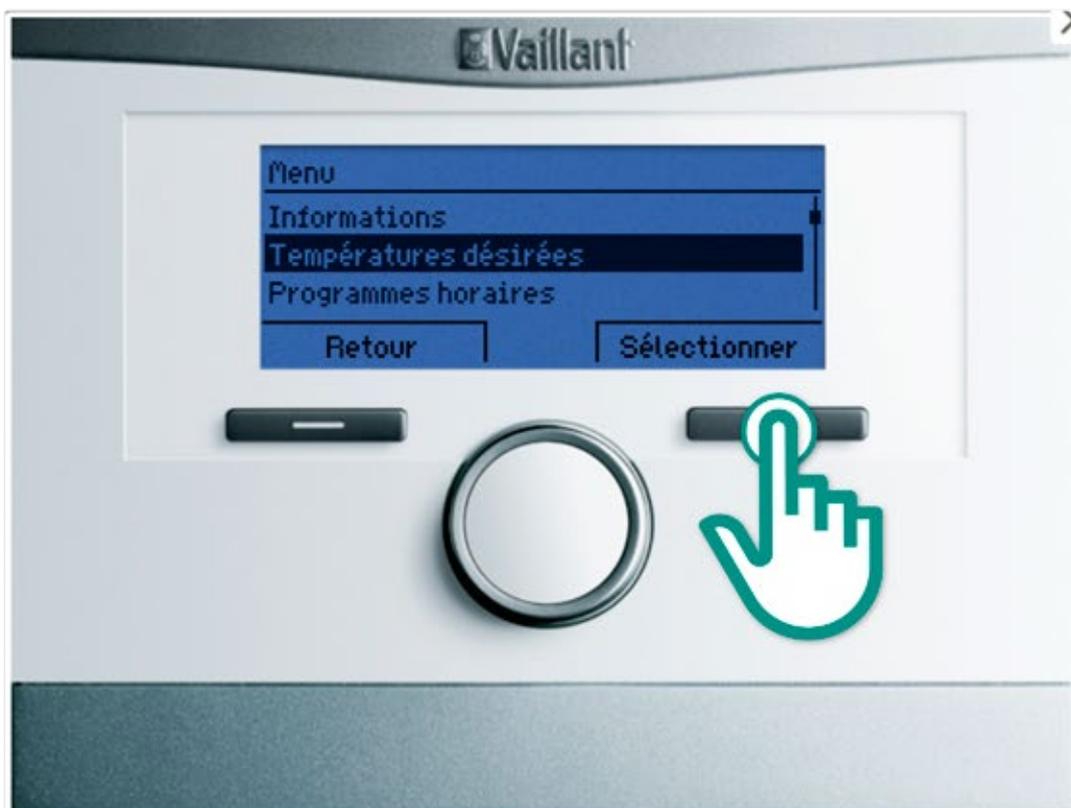

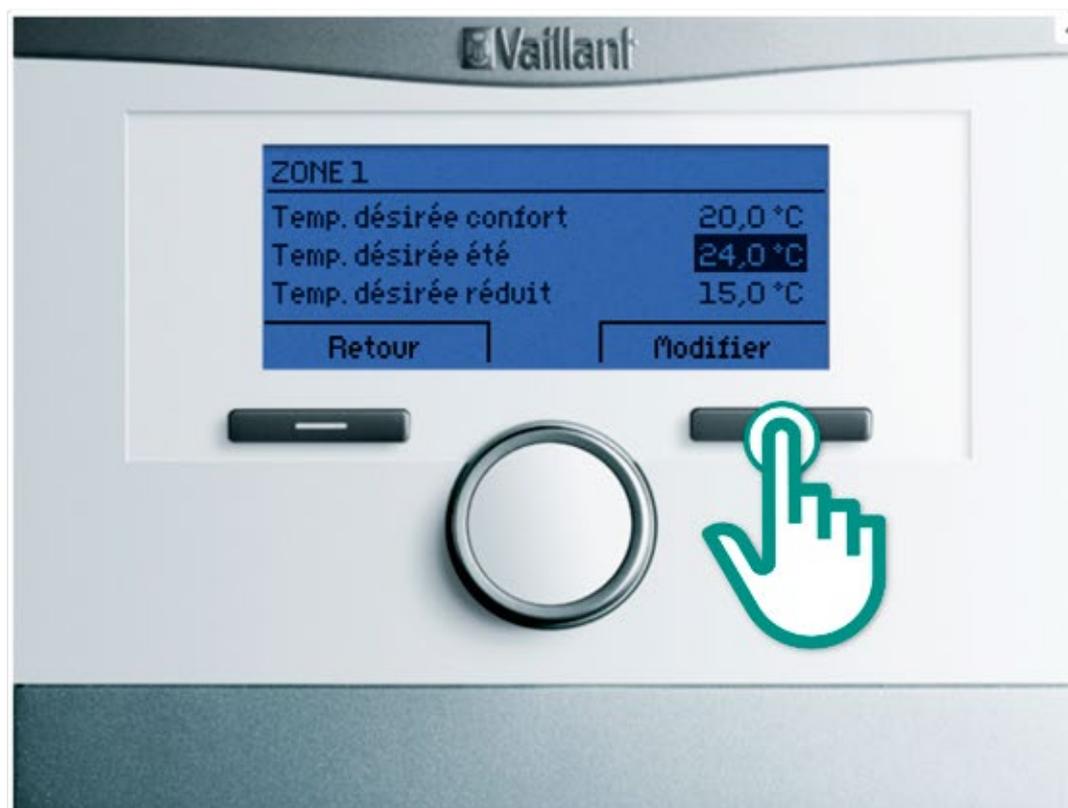

Les réglages de refroidissement décrits dans ce document sont des recommandations générales pour les systèmes de pompe à chaleur les plus courants. Les paramètres réglés ne remplacent pas le dimensionnement et les réglages professionnels et doivent donc être vérifiés individuellement et modifiés si nécessaire.

Manuel: Modifier la température de refroidissement souhaitée 03/2024 FR · Sous réserve de modifications.

Vaillant S.A.

Golden Hopestraat 15 - 1620 Drogenbos
Tél. 02/334 93 00
www.vaillant.be - info@vaillant.be

Service après-vente Vaillant

Tel. 02/334 93 52

